DETALHE DO REGISTRO DE RECALQUE NO MURO OU FACHADA - ITEM 5.3.4 IT 22/19

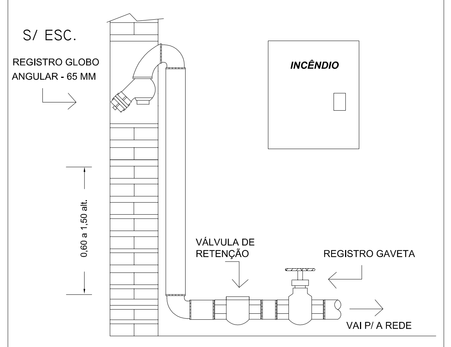

INSTALAÇÃO DO HIDRANTE INTERNO

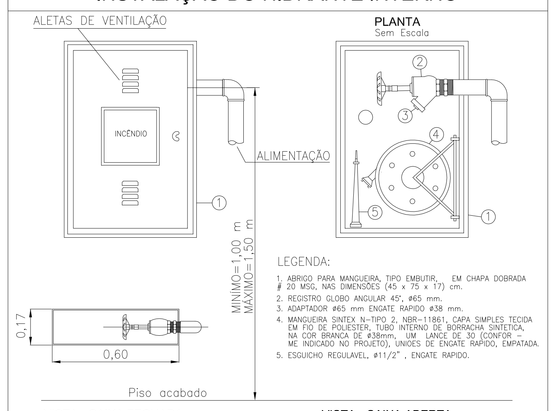

RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO TIPO TAÇA

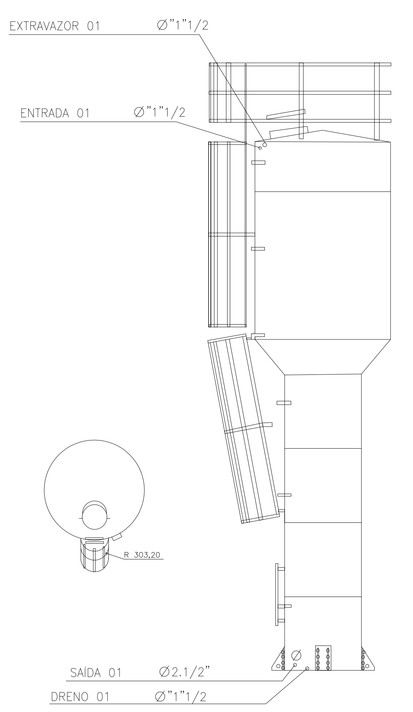

RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 08,00 M³

1- DEVERÁ ATENDER AS NORMAS VIGENTES

2- BASE DE SUSTENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA FABRICANTE DO RESERVATÓRIO

3- UNIDADE ADOTADA EM "mm"

DETALHE RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO
Sem escala
Medidas em milímetros

SUPORTE PARA TUBULAÇÕES DE INCÊNDIO E ELETRODUTOS

SUPORTE PARA TUBULAÇÕES DE INCÊNDIO

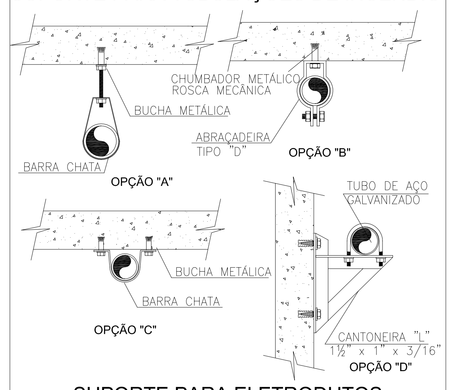

SUPORTE PARA ELETRODUTOS E TUBOS APARENTES

INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

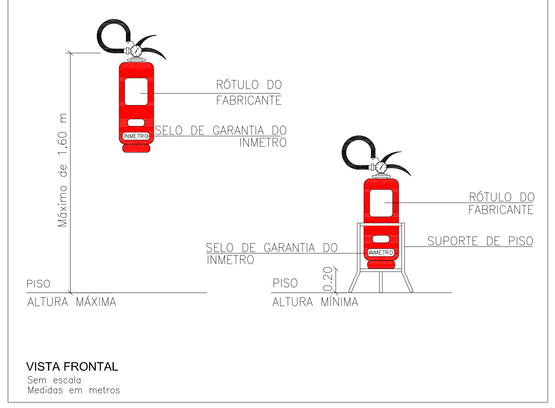

VISTA FRONTAL
Sem escala
Medidas em metros

MEDIDAS PARA RAMPAS E ESCADAS

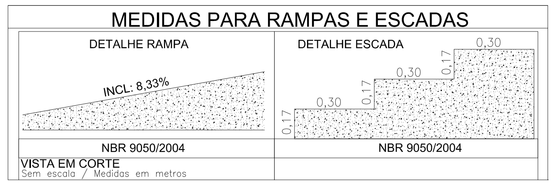

ISOMÉTRICO SEM ESCALA

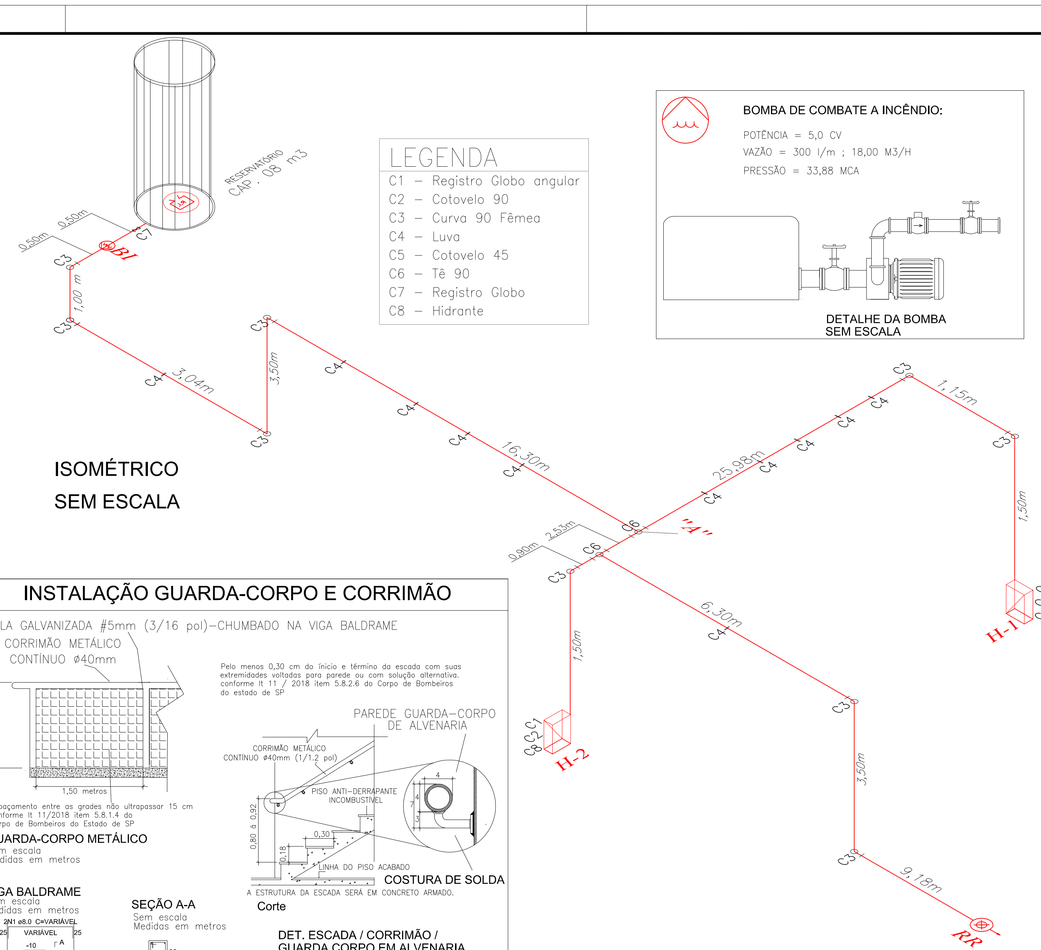

INSTALAÇÃO GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

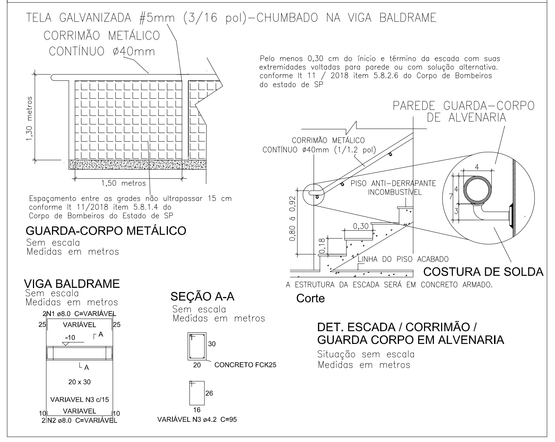
TELA GALVANIZADA #5mm (3/16 pol)–CHUMBADO NA VIGA BALDRAME
CORRIMÃO METÁLICO CONTÍNUO Ø40mm
1,30 metros
1,50 metros
Espaçamento entre os grades não ultrapassar 15 cm conforme It 11/2018 item 5.8.1.4 do Corpo de Bombeiros do Estado de SP
GUARDA-CORPO METÁLICO
Sem escala
Medidas em metros
Pelo menos 0,30 cm do início e término da escada com suas extremidades voltadas para parede ou com solução alternativa, conforme It 11 / 2018 item 5.8.2.6 do Corpo de Bombeiros do estado de SP
PAREDE GUARDA-CORPO DE ALVENARIA
CORRIMÃO METÁLICO CONTINUO Ø40mm (1/1,2 pol)
PISO ANTI-DERRAPANTE INCOMBUSTÍVEL
0,85 a 0,92
0,30
0,10
0,15
0,30
0,10
0,15
0,30
0,10
0,15