


PLANTA 2º PAVIMENTO - NÍVEL 109.00
ESCALA 1:100

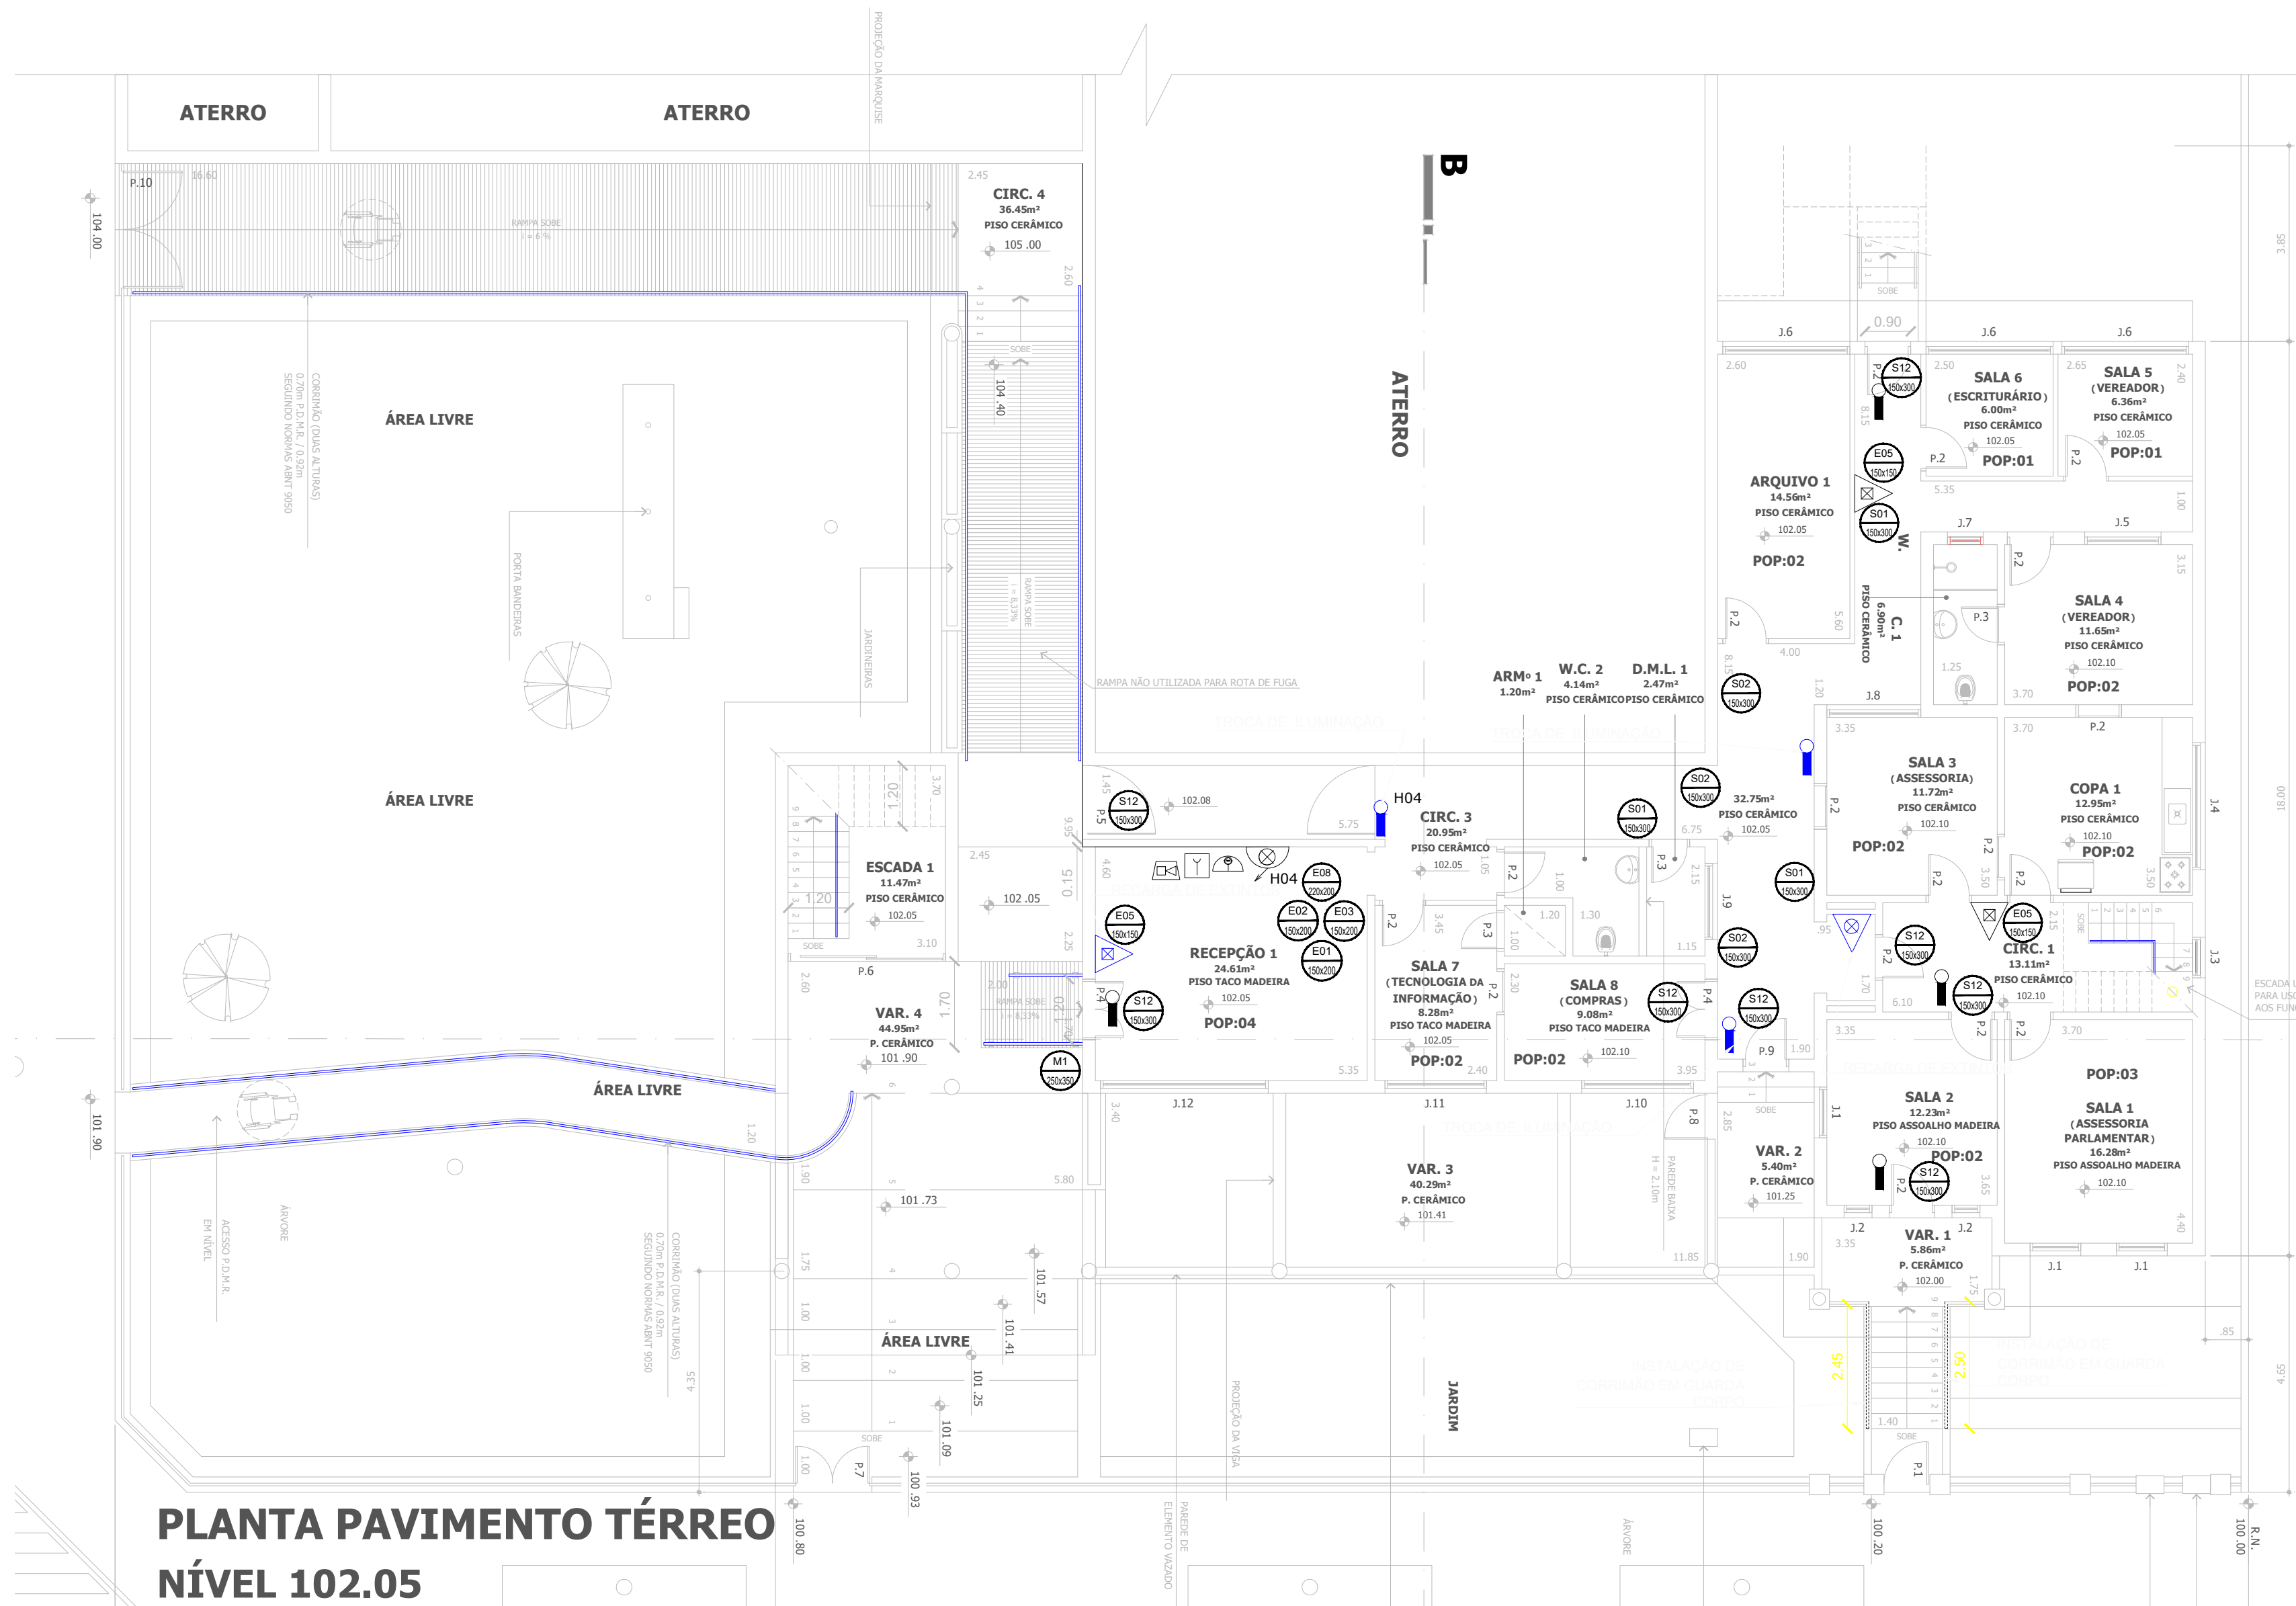

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO
NÍVEL 102.05

LEGENDA EQUIPAMENTOS	
EQUIPAMENTOS A INSTALAR	
	EXTINTOR PÓ: ABC A INSTALAR
	EXTINTOR PÓ Q: SECO 20 BC A INSTALAR
	EXTINTOR AGUA PRESSUR 2.A A INSTALAR
	EXTINTOR CO2: 6 Kg e 4 KG A INSTALAR
	ILUMINACAO EMERGENCIA ACLARAMENTO A INSTALAR
	SIRENE A INSTALAR
	ACIONADOR BOMBA A INSTALAR
	ACIONADOR ALARME A INSTALAR
	ABRIGO INCENDIO COMPLETO A INSTALAR
	RESERVA DE INCENDIO A INSTALAR
	BOMBA DE INCENDIO A INSTALAR
	REGISTRO DE RECALQUE A INSTALAR
	CENTRAL DE ALARME COM BATERIA AUTONOMA A INSTALAR
	BARRA ANTIPANICO A INSTALAR
EQUIPAMENTOS EXISTENTES	
	EXTINTOR PÓ: ABC EXISTENTE
	EXTINTOR PÓ Q: SECO 20 BC EXISTENTE 8kg
	EXTINTOR AGUA PRESSUR 2.A EXISTENTE 10L
	EXTINTOR CO2: 6 Kg e 4 KG EXISTENTE
	ILUMINACAO EMERGENCIA ACLARAMENTO EXISTENTE
	SIRENE EXISTENTE
	ACIONADOR BOMBA EXISTENTE
	ACIONADOR ALARME EXISTENTE
	ABRIGO INCENDIO COMPLETO EXISTENTE
	RESERVA DE INCENDIO EXISTENTE
	BOMBA DE INCENDIO EXISTENTE
	REGISTRO DE RECALQUE EXISTENTE
	CENTRAL DE ALARME COM BATERIA AUTONOMA EXISTENTE
	BARRA ANTIPANICO EXISTENTE

UTILIZAR OS EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO EXISTENTES. REALIZAR TODOS OS EQUIPAMENTOS CONFORME PROJETO APROVADO PERANTE O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

OBSERVAÇÃO: DETALHES DE INSTALAÇÃO CONFORME PRANCHA 02/02



SIMBOLOGIA PARA A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ORIENTAÇÃO E PERIGO)				
SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FORMA E COR	SINALIZAÇÃO PAINEL ELÉTRICO E CENTRAL GLP
	INDICAÇÃO DE SAÍDA	S1	SIMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	
	INDICAÇÃO DE SAÍDA	S2		A5
	INDICAÇÃO DE SAÍDA	S3		
	INDICAÇÃO DE SAÍDA	S8		P1
	ESCALADA DE EMERGENCIA	S9	SIMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	
	INDICAÇÃO DE SAÍDA, ACIMA DAS PORTAS	S12		A2
	SAÍDA DE EMERGENCIA	S14	SIMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	
	SAÍDA DE EMERGENCIA	S14		A2

SIMBOLOGIA PARA A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (EQUIPAMENTOS)				
SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	FORMA E COR	SINALIZAÇÃO PAINEL ELÉTRICO E CENTRAL GLP
	ALARME SONORO	E1	SIMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	
	COMANDO MANUAL DE ALARME OU BOMBA DE INCENDIO	E2 - E3		
	EXTINTOR DE INCENDIO ESPECIFICAR O TIPO	E5		
	ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE DE INCENDIO	E7		
	HIDRANTE DE INCENDIO	E8	SIMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	
	COLEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	E9		
	SINALIZAÇÃO DE SOLO P/ HIDRANTES E EXTINTORES	E17	SIMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	
	SINALIZAÇÃO DE SOLO P/ HIDRANTES E EXTINTORES	E17		

OBSERVAÇÃO: DETALHES CONFORME PRANCHAS

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Deverá atender a todas as normas NBR vigentes, NBR 5410, NBR 5616 entre outras.
- Todas as medidas deverão ser expressas em metros, exceto onde indicado.
- Antes da execução da obra, conferir todas as medidas no local.
- Não tomar medidas em escada na planta, verificação "in loco".
- Para toda interferência em alvenaria existente, as medidas deverão ser confirmadas no local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver necessidade de ajustes.
- Em caso de reformas, as áreas que sofrerem danos causados pela intervenção deverão ser recuperadas, principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, seguir o padrão existente no local.
- As demais especificações deverão estar indicadas no Memorial Descritivo.
- Todas as medidas deverão ser conferidas e ajustadas "in loco".

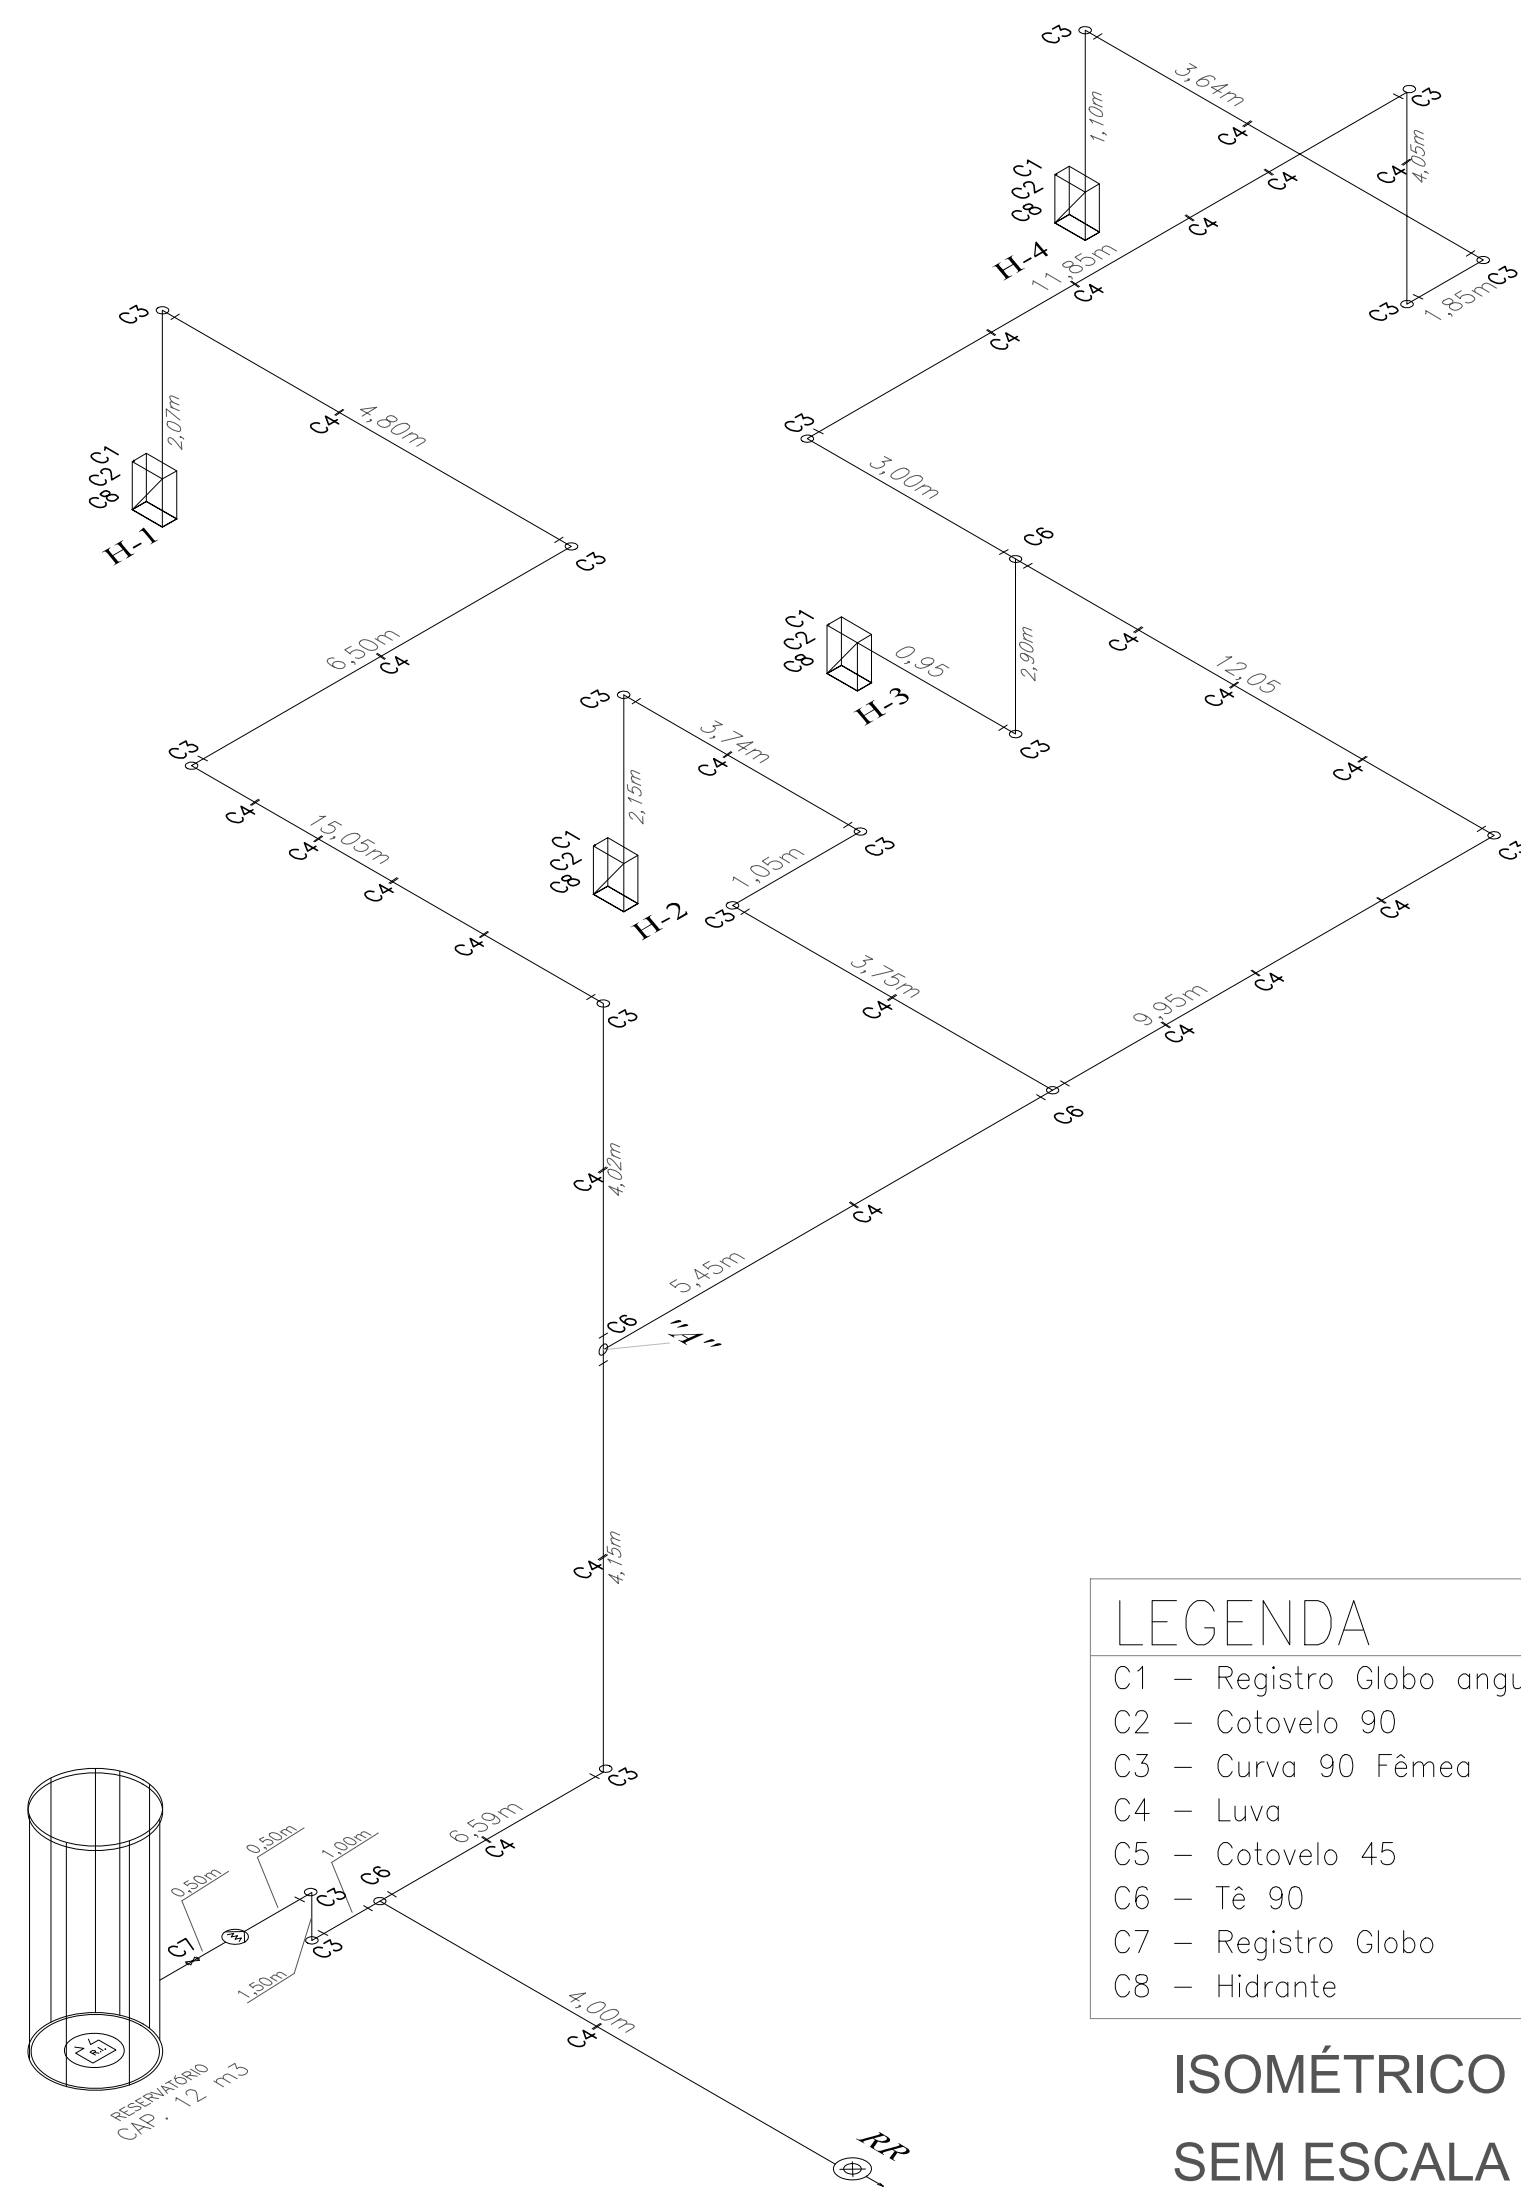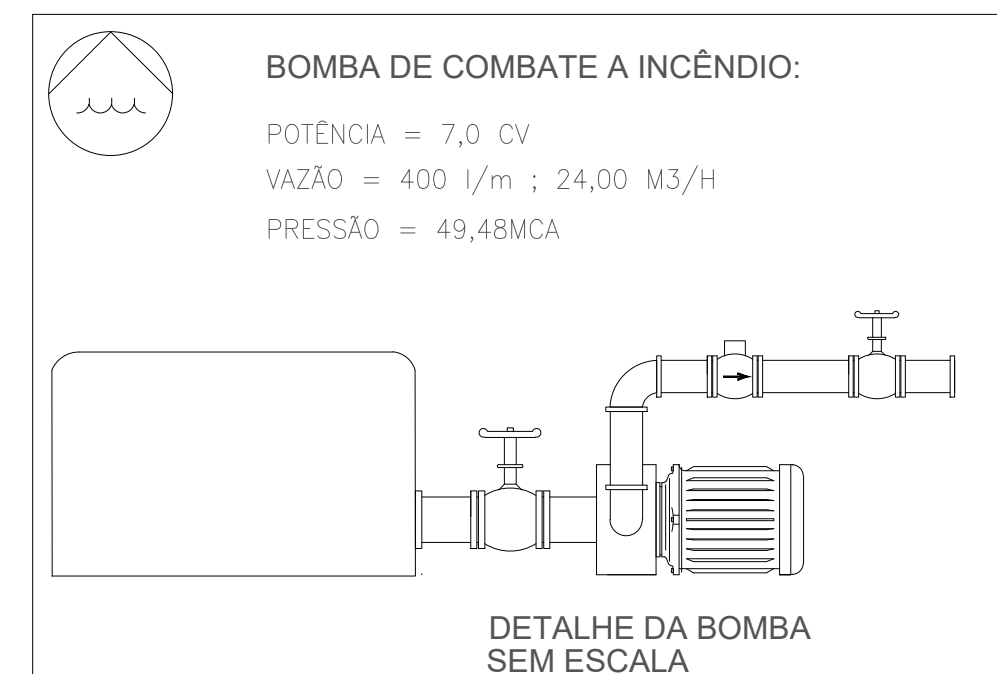

ASSINATURAS

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
PREFEITA MUNICIPAL DE PRESIDENTE

FELIPE AUGUSTO FONSECA BARCELLOS
ENGENHEIRO CIVIL, CREA Nº 207031/90

NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CAMARA MUNICIPAL

TIPO DE OBRA: EXECUÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

ASSUNTO: EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DETALHES

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE

LOCAL: RUA SANTOS DUMONT, 0-40 - CENTRO - PRESIDENTE/SP

RESP. TÉCN.: FELIPE AUGUSTO FONSECA BARCELLOS - ENG. CIVIL, CREA Nº 207031/90

DATA: MA/2024

ESCALA: INDICADA

ANEXO II

F O L H A

02/04