




INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS			
EXTINTORES IT 21/04	ÁGUA PRESSURIZADA - 2A PÓ QUÍMICO SECO BC - 20 B.C GÁS CARBÔNICO BC - 5B.C	ACESSO DE VIATURA	ATENDE A IT 06/11
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	AUTONOMIA DE 60 MINUTOS DISJUNTOR ESPECÍFICO	SEGURANÇA ESTRUTURAL	30 MINUTOS
ALARME E DETECÇÃO	ISENTO	COMPART. HORIZONTAL	ISENTO
HIDRANTE	ATENDE A IT 22	COMPART. VERTICAL	ISENTO
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 20/11	SÁIDAS DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 11/14
BRIGADA	CONFORME IT 17/14	PLANO DE INTERVENÇÃO	ISENTO
CLASSIFICAÇÃO DECRETO ESTADUAL 63. 911/18			
GRUPO	Ocupação	DIVISÃO	DESCRIÇÃO
F	TERMINAL RODOVIÁRIO	E-4	TERMINAL RODOVIÁRIO DE ÔNIBUS URBANO E INTERMUNICIPAL
TIPO		ALTURA	
II		EDIFICAÇÃO TERREA	
CLASSIFICAÇÃO QUANTO À CARGA INCÊNDIO		MATERIAL DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO	
RISCO	CARGA INCÊNDIO	PISO	ACABAMENTO REVESTIMENTO
BAIXO	200 MJ/m2	PAREDE	ACABAMENTO REVESTIMENTO
OBSERVAÇÕES	conforme IT-14	TETO/FORRO	ACABAMENTO REVESTIMENTO

LEGENDA			
	HIDRANTE SIMPLES		BATERIA ILUMINAÇÃO
	BOTÃO DE HIDRANTE		BATERIA ALARME
	SIRENE ALARME		ILUMINAÇÃO EMERG.
	BOTÃO DE ALARME		BARRA ANTIPÂNICO
	REG. RECALQUE		DETECTOR FUMAÇA
	BOMBA INCÊNDIO		CENTRAL DE GLP
	RESERVA INCÊNDIO		SÁIDA FINAL
	ACESSO DA GUARNIÇÃO		SÁIDA DE EMERGÊNCIA
			VIATURA BOMBEIROS

DET.1 - ABRIGO BOMBA

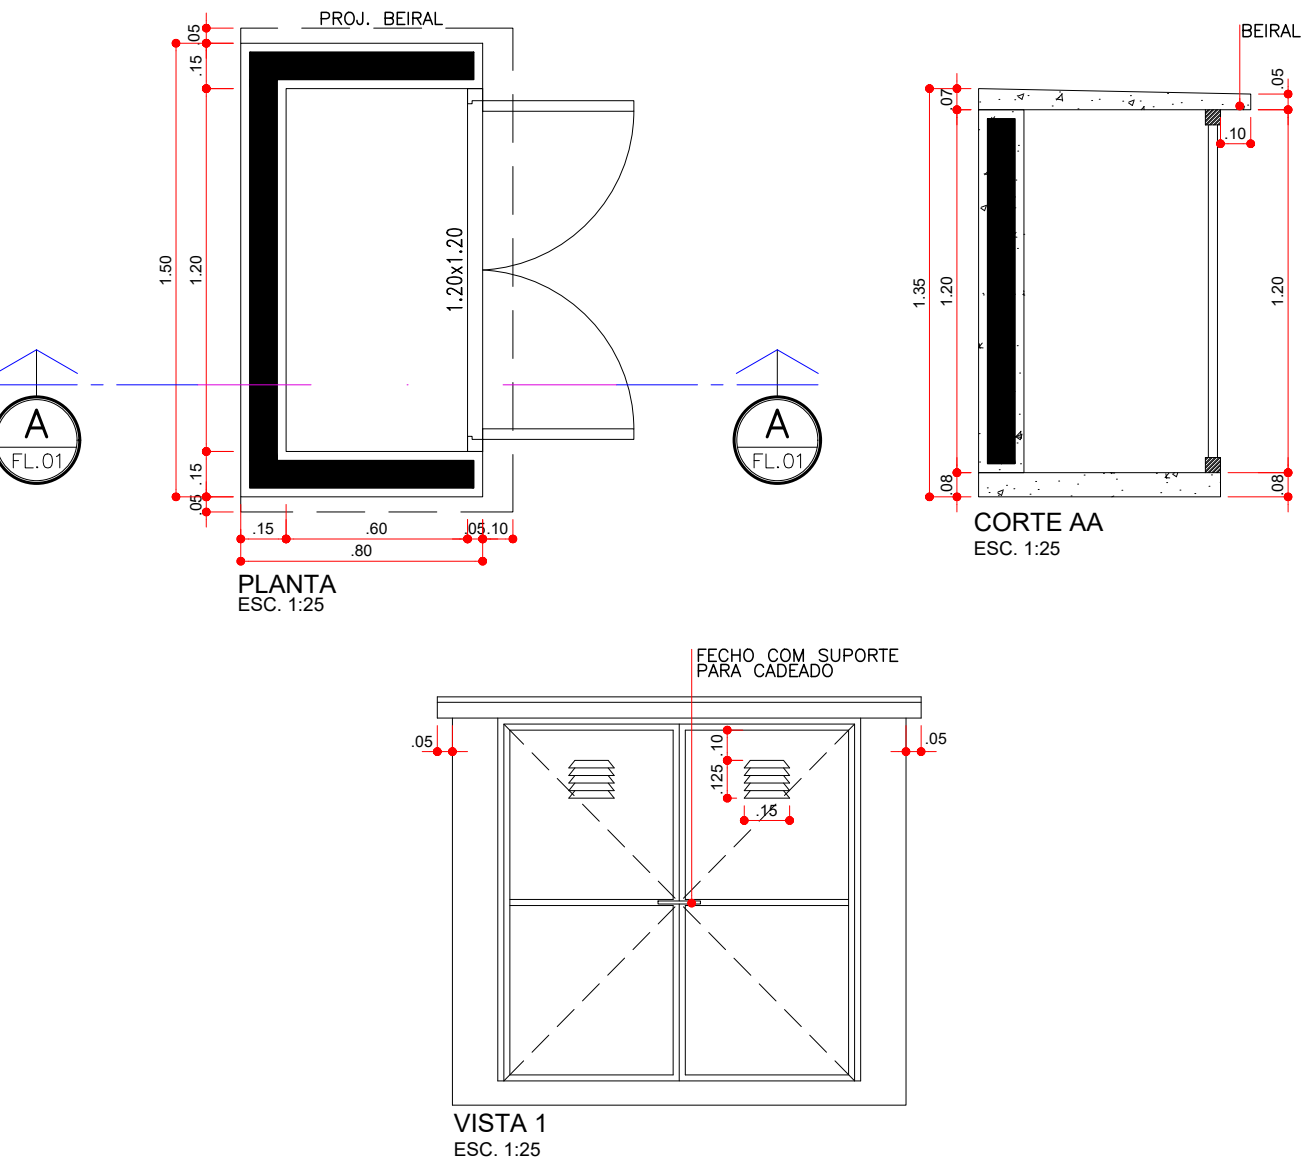

ANEXO II

TERMINAL RODOVIÁRIO DE PEDERNEIRAS	
ASSUNTO:	PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO (PPCI)
ENDEREÇO:	RUA SANTOS DUMONT, N° 0-738
MUNICÍPIO:	PEDERNEIRAS/SP
RESP. TÊC.:	SILVIO APARECIDO BUENO - ENG. CIVIL CREA/SP N° 5069465124
DESTINO:	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO
DATA:	OUTUBRO DE 2025
ESCALA:	1:100
ÁREA CONSTRUIDA:	1.711,83m²

