



PLANTAS MONOCROMÁTICA	
COR	ESP. PENÁ
RED	0,1
YELLOW	0,2
GREEN	0,3
CYAN	0,4
BLUE	0,5
MAGENTA	0,6
WHITE	1,0

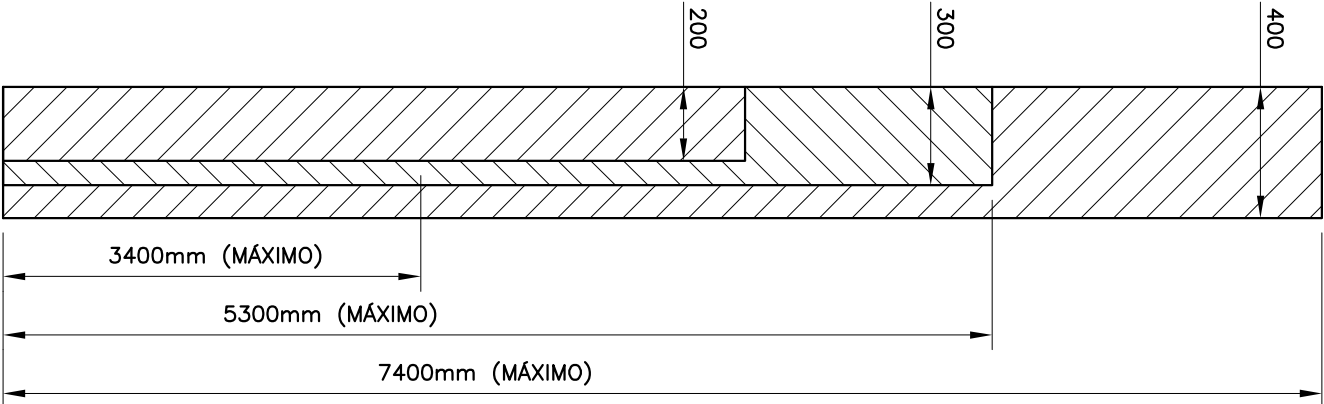

ALVENARIA MACIÇA

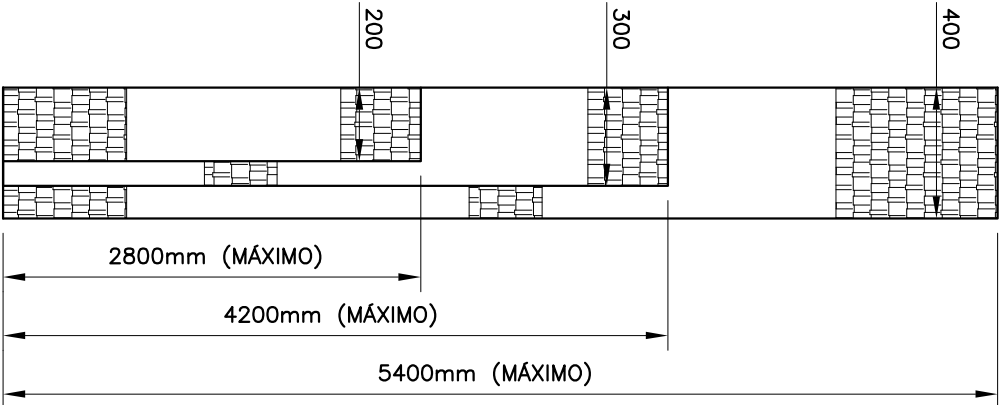

ALVENARIA VAZADA

NOTAS GERAIS:

- 1 – AS PAREDES CORTA-CHAMA DEVEM SER USADAS PARA PROTEÇÃO DAS CENTRAIS DE OXIGÊNIO, SEPARANDO-AS EM PRÉDIO COM OCUPAÇÃO ASSOCIADA COM ARMAZENAGEM OU COM CENTRAIS DE GASES COMBUSTÍVEIS.
- 2 – GERALMENTE OS GASES COMBUSTÍVEIS SÃO USADOS EM SOLDA OU CORTE JUNTO COM OXIGÊNIO E SUAS CENTRAIS SÃO LOCALDAS MUITO PRÓXIMAS, SENDO INDICADA A CONSTRUÇÃO DE PAREDE CORTA-CHAMA ENTRE ELAS.
- 3 – PARA FINS DE PADRONIZAÇÃO, AS PAREDES CORTA-CHAMAS DEVEM SER CONSTRUÍDAS EM ALVENARIA VAZADA E DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES DE QUALIDADE MÍNIMA EXIGIDA PELA CONTRATAADA PARA AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
- 4 – A ALVENARIA ASSIM COMO O CONCRETO DEVEM SER OS USUALMENTE EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL, NÃO SENDO REQUERIDO NENHUM TRATAMENTO ESPECIAL.
- 5 – A PAREDE CORTA-CHAMA DEVE TER ALTURA MÍNIMA IGUAL A DOIS METROS, QUANDO INSTALADAS A CÉU ABERTO, COM CAPACIDADE DE RESISTIR AO FOGO POR 60 MINUTOS, NO MÍNIMO.
- 6 – AS PAREDES CORTA-CHAMA DEVEM SEGUIR AS PRESCRIÇÕES INDICADAS NA FIGURA "1" AO LADO ESQUERDO.

ESPESSURAS MÍNIMAS REQUERIDAS PARA PAREDES CORTA-CHAMA

MATERIAL	TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO (HORAS)	ESPESSURA MÍNIMA REQUERIDA	
		(mm)	(pol.)
TIJOLO NÃO VAZADO (ARGILA)	4	300	12
TIJOLO VAZADO (ARGILA)	3	300	12
CONCRETO BLOCO NÃO VAZADO	2	200	8
CONCRETO BLOCO VAZADO	1	200	8



0	EMISSÃO INICIAL		23-10-09	VEPI	PAULO
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS (SP)					
OBRA: OFICINA DE SOLDAS – ESCOLA SENAI				PROJETO N°: 002	
TÍTULO: DETALHES TÍPICO PARA PAREDE CORTA-CHAMAS					
ESCALA: INDICADA		EXECUTADO	VEPI	23-10-09	
		VERIFICADO	VEPI	23-10-09	
DESENHO N°:		FOLHA:		REVISÃO:	
11-09-002-CC3		14/17		0	

FICA EXPRESSAMENTE PROIBIDA A CÓPIA E REPRODUÇÃO DESTE DOCUMENTO OU A ENTREGA A TERCEIROS, SEM AUTORIZAÇÃO DA VESPASIANO & PICCOLO ENGENHARIA LTDA SOB PENA DA LEI N° 9279/96.



**VEPI**  
ENGENHARIA

VESPASIANO & PICCOLO ENGENHARIA LTDA.  
R. BARÃO DE JAGUARA, 655 – CONJ. 1808 – 18º ANDAR  
FONE/FAX: (19) 3232-8538 – CAMPINAS – SP  
e-mail: vepi.eng@metrosdt.com.br

FIGURA "1" - PAREDE CORTA-CHAMAS AUTO SUPORTADA

SEM ESCALA